凡　　例

記　　号	名　　称	備　　考
○　▽	スプリンクラーヘッド	(r=2.6)　72℃(内装制限有)
●　▼	スプリンクラーヘッド	(r=2.6)　96℃(内装制限有)
		(社) 日水協認証登録品
Ⓟ	ポンプ(補助水槽付)	40φ × 80ℓ/min×37.0m×1.5KW
		水槽容量 1.5m³・専用電源AC200V
		圧力タンク内減圧により起動
――――	配　　管	ＳＧＰ３４５２
–-—-–	電　　路	耐熱電線
⊟	表　示　盤	４Ｌ

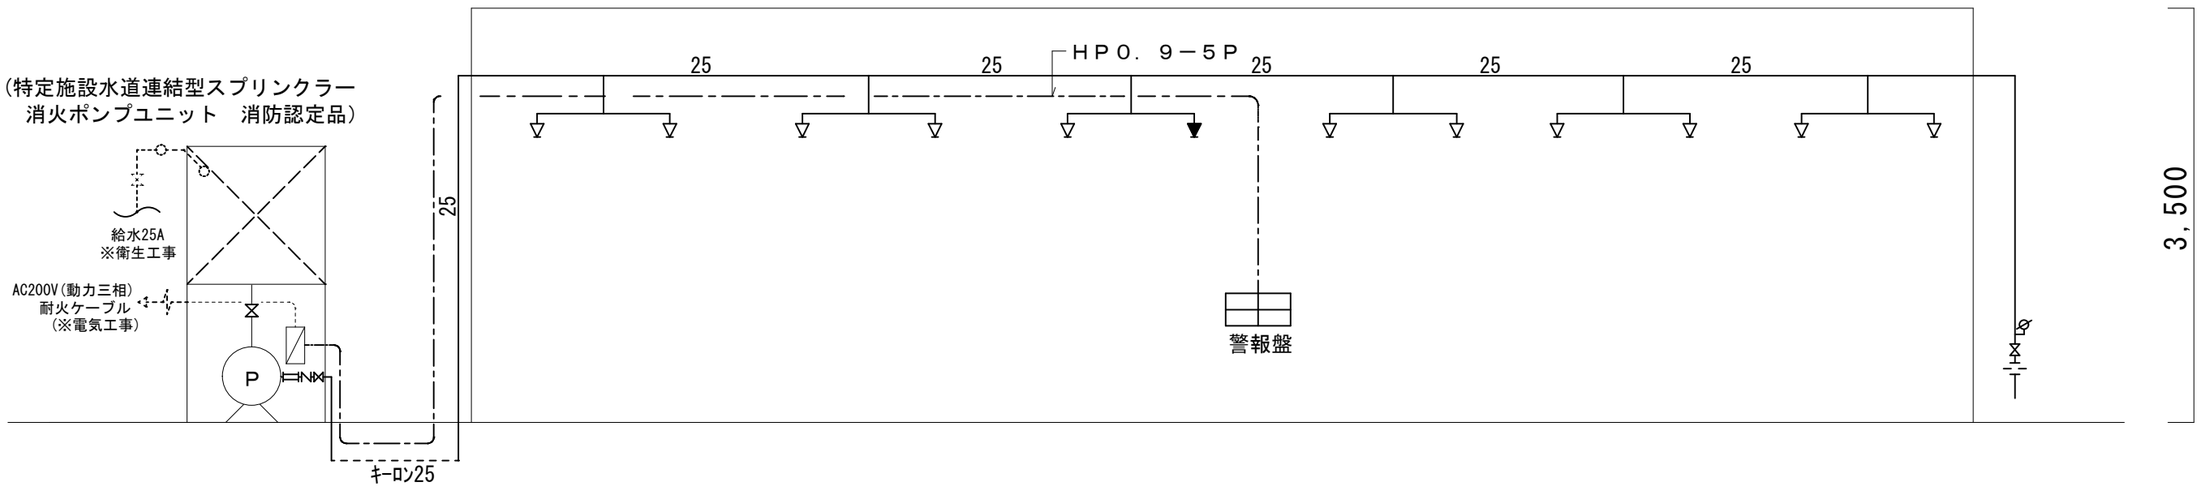

	設計監理　ＲＹＯ設計株式会社 〒 640-8328　和歌山市木広町４丁目８番地 TEL 073-427-2951　FAX 073-427-3951	RYO ASSOCIATED ARCHITECT １級建築士登録番号　第125982号　松本良ニ １級建築士事務所登録　第（リ）２７８	（仮称）蒲郡すみれ　看護小規模多機能 新築工事	DRAWING TITLE 系統図【スプリンクラー設備】 CHEET No. / SCALE N/S / DATE / DESIGNER	No. Ｍ－０６

2025年 7月16日出力