
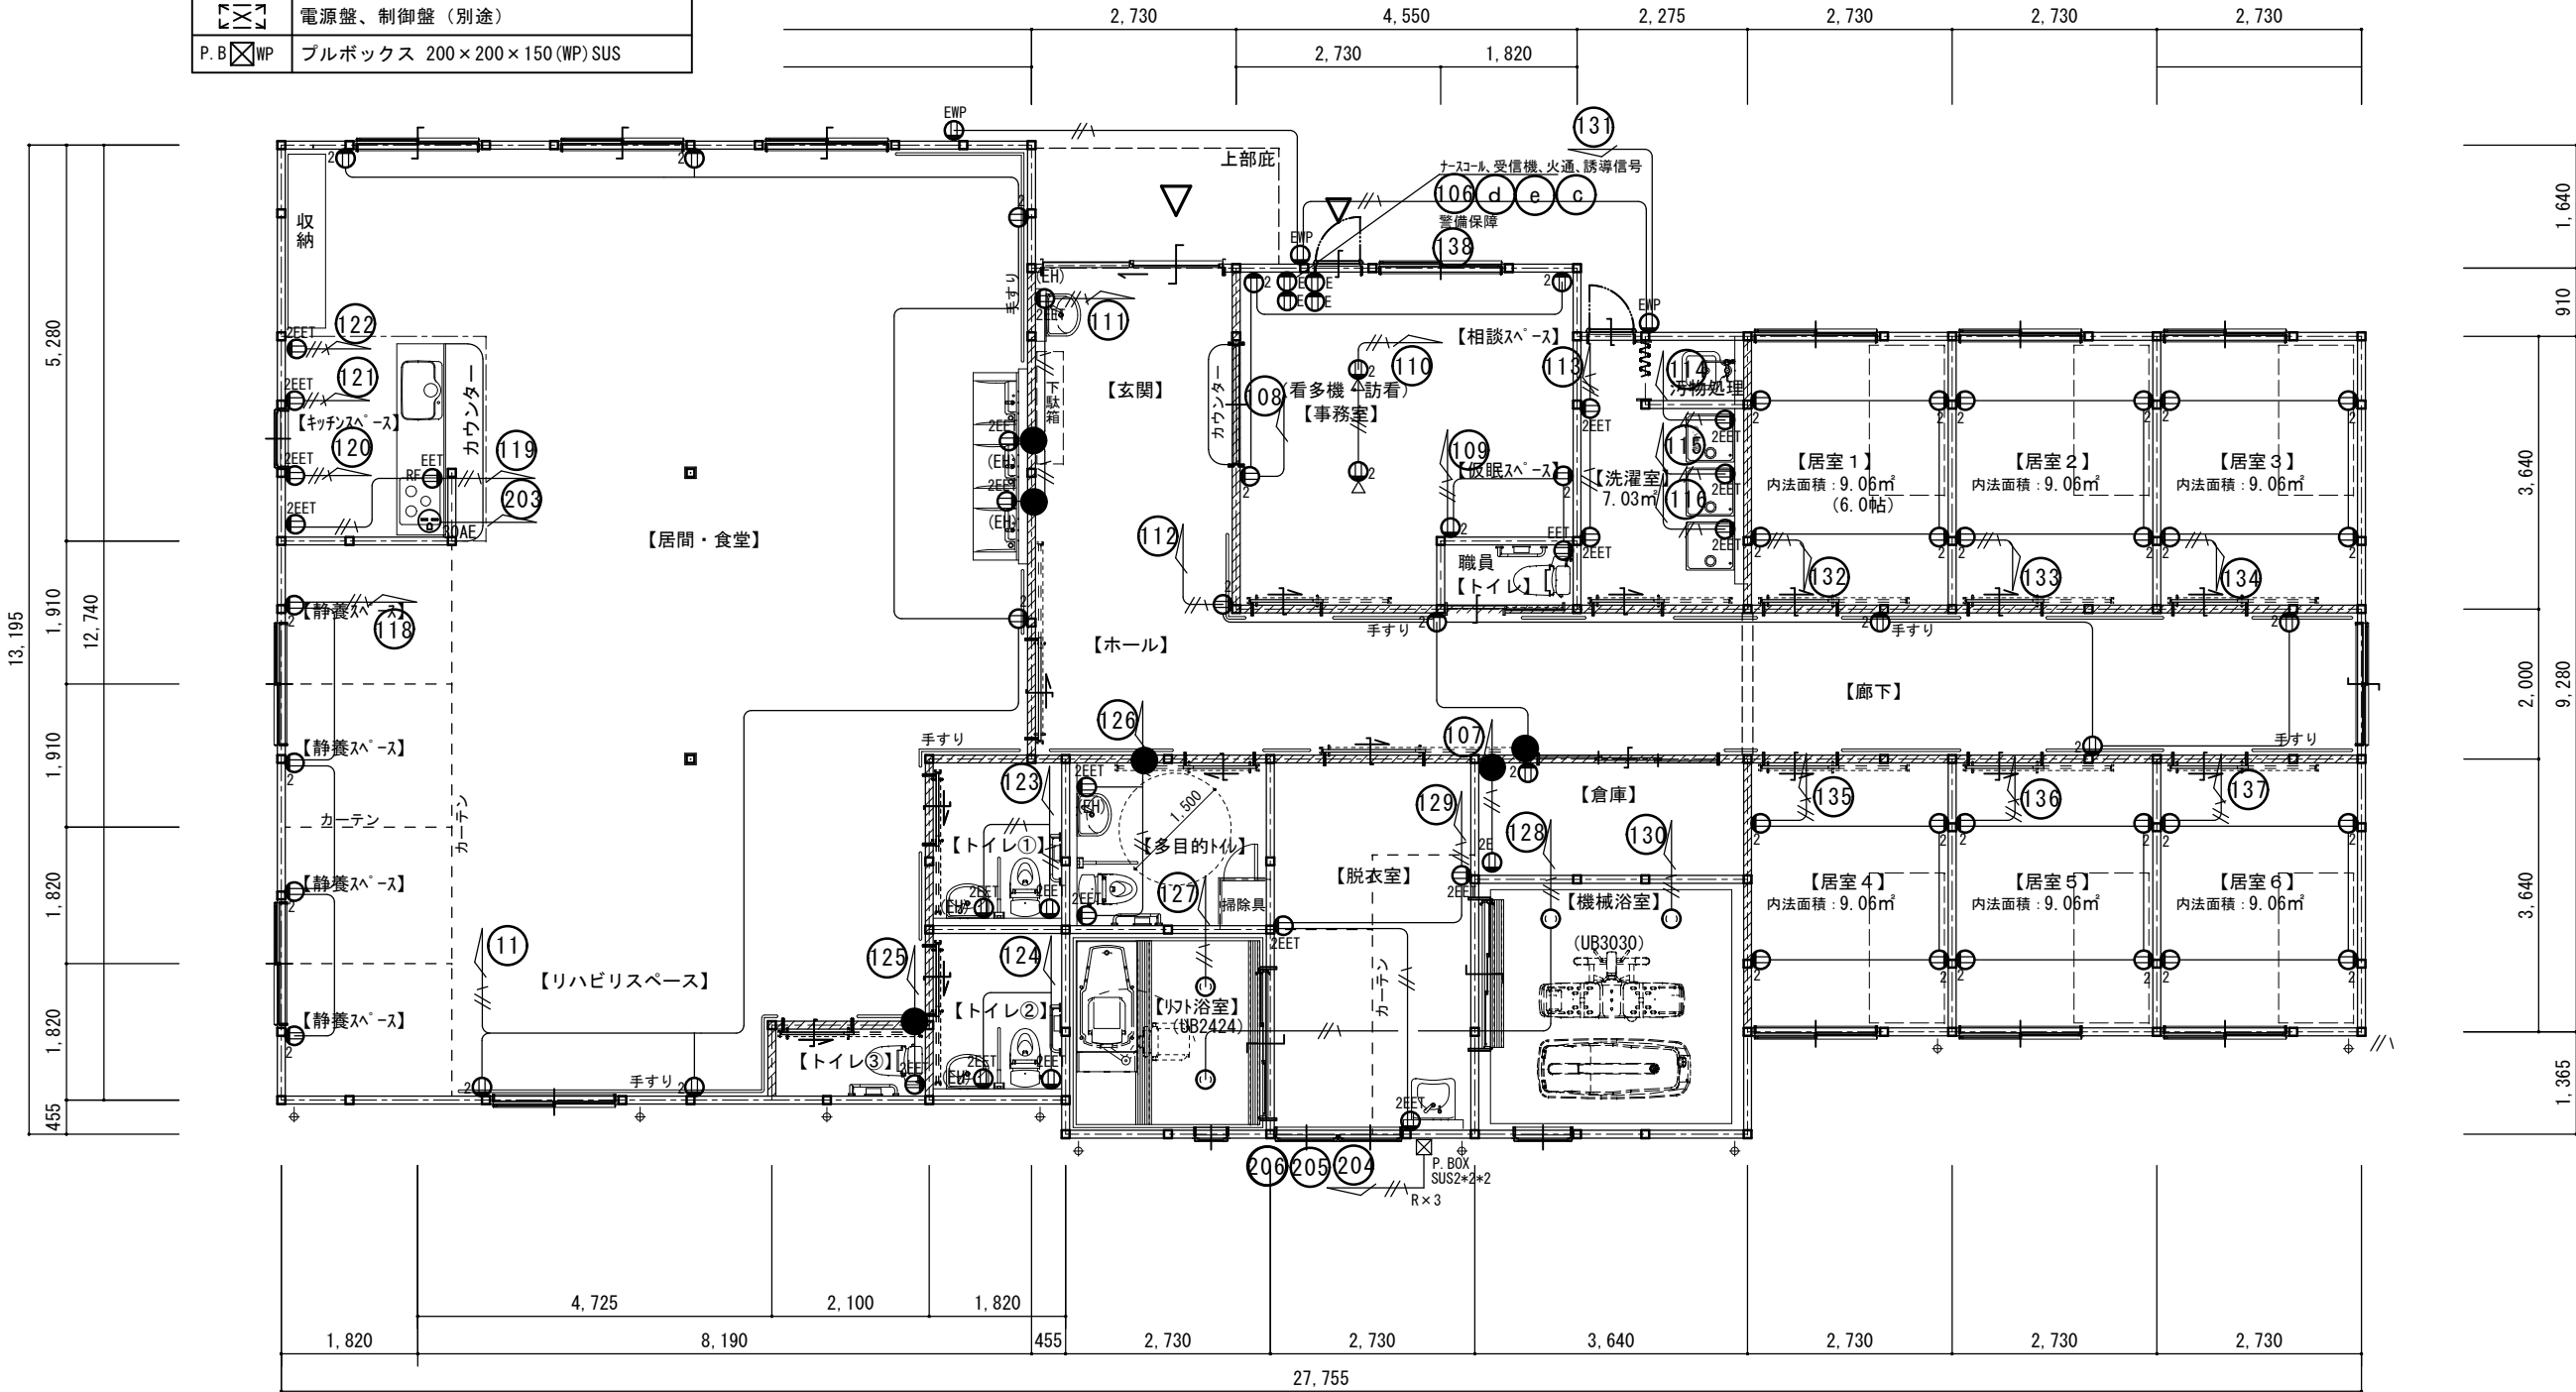


図記号	コンセント設備 (配線器具コスモシリーズ)
	埋込コンセント
	埋込コンセント 2P15AE×2 P共
	埋込コンセント 2P15AE×2 P共
	埋込コンセント 2P15AE×1+ET P共
	埋込コンセント 2P15AE×2+ET P共
	電気温水器コンセント 2P15AE×1+ET P共
	フロアコンラウンド 2P15AEK×2
	防水コンセント 2P15AE×2+ET
	露出コンセント 2P15AE×2
	I Hクッキングヒーター用露出コンセント
	電灯分電盤
	電源盤、制御盤 (別途)
	プルボックス 200×200×150 (WP) SUS

配線記号	コンセント設備	配管、配線
	VVVF2.0-2C	(PF22)
	VVVF2.0-3C(1C7-ス)	(PF22)
	CV 5.5sq-3C又は、VVVF2.6-3C(1C7-ス)	(PF28)
	FCPEV 1.2-2C(ALシールド)給湯リモコン	(PF16)
	VVVF2.0-3C(1C7-ス)+FCPEV 1.2-2C	(VE22)
	VVVF2.0-3C(1C7-ス)+FCPEV 1.2-2C×3	(VE22)
記入なき線は、VVVF1.6-2Cとする。		
天井内はケーブルころがし配線とする。		

凡例
防火上主要な間仕切り壁を示す (令114条2項) 仕様は【A-08不燃材リスト図】による
小屋裏隔壁を示す (令114条3項) 仕様は防火上主要な間仕切り壁と同じ
区画貫通部を示す ※区画貫通部に関しては、【A-08不燃材リスト図】による耐火処理を施工する



コンセント配線図 1/100

	設計監理 RYO設計株式会社 〒640-8328 和歌山市木広町4丁目8番地 TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951	RYO ASSOCIATED ARCHITECT 1級建築士登録番号 第125982号 松本良二 1級建築士事務所登録 第(リ)278	(仮称) 蒲郡すみれ 看護小規模多機能 新築工事	DRAWING TITLE コンセント配線図				No. E-05
				CHEET No.	SCALE 1/100	DATE	DESIGNER	