
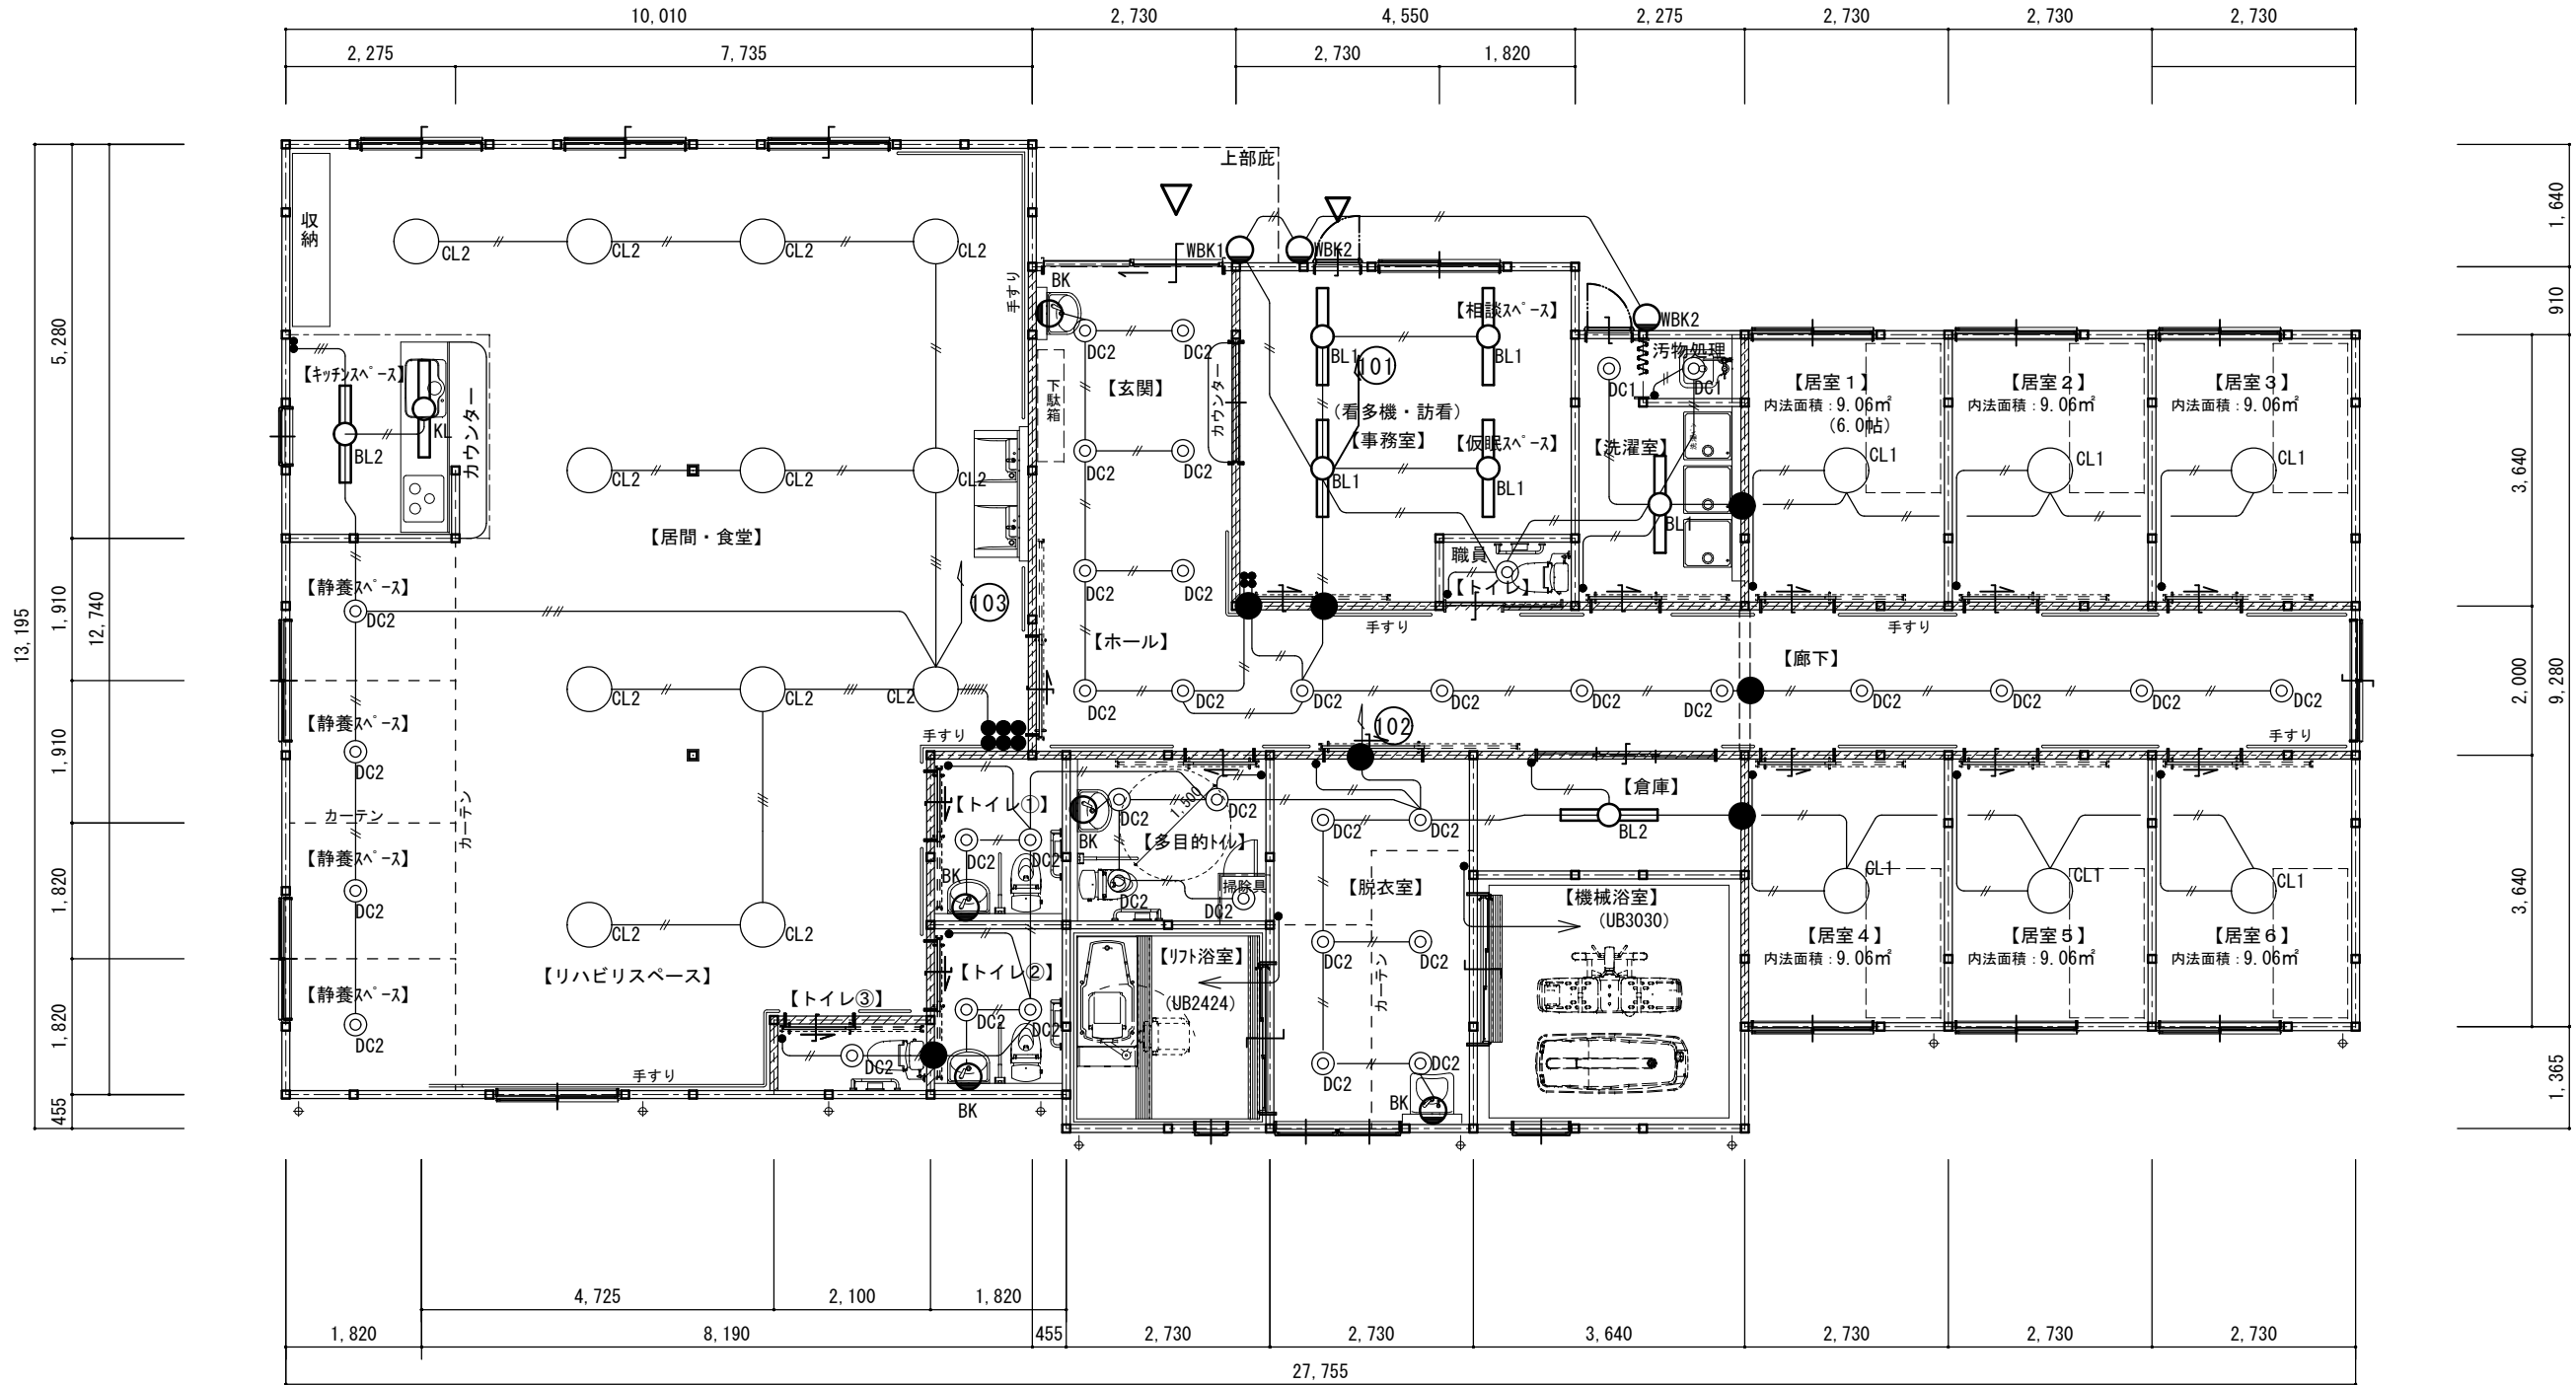


配線記号	電灯・照明器具設備	配管、配線
---//2.0	VVF2.0-2C	
---//2.0	VVF2.0-3C(1C7-ス)	
-----	VVF1.6-3C(1C7-ス)	
---//---	VVF1.6-2C	
---///---	VVF1.6-3C	
---///-	VVF1.6-3C, E1.6	
---///-	VVF1.6-2C×2	
---///-	VVF1.6-2C+1.6-3C(1C7-ス)	
---///-	VVF1.6-3C+1.6-3C(1C7-ス)	
---///-	VVF1.6-3C×2	

凡例
//// 防火上主要な間仕切り壁を示す(令114条2項) 仕様は【A-08不燃材リスト図】による
二二二 小屋裏隔壁を示す(令114条3項) 仕様は防火上主要な間仕切り壁と同じ
● 区画貫通部を示す ※区画貫通部に関しては、【A-08不燃材リスト図】 による耐火処理を施工する



照明設備 平面図 1/100

		設計監理 RYO設計株式会社 〒640-8328 和歌山市木広町4丁目8番地 TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951	RYO ASSOCIATED ARCHITECT 1級建築士登録番号 第125982号 松本良二 1級建築士事務所登録 第(リ)278	(仮称) 蒲郡すみれ 看護小規模多機能 新築工事	DRAWING TITLE 照明設備 平面図				No. E-04
					CHEET No.	SCALE 1/100	DATE	DESIGNER	